


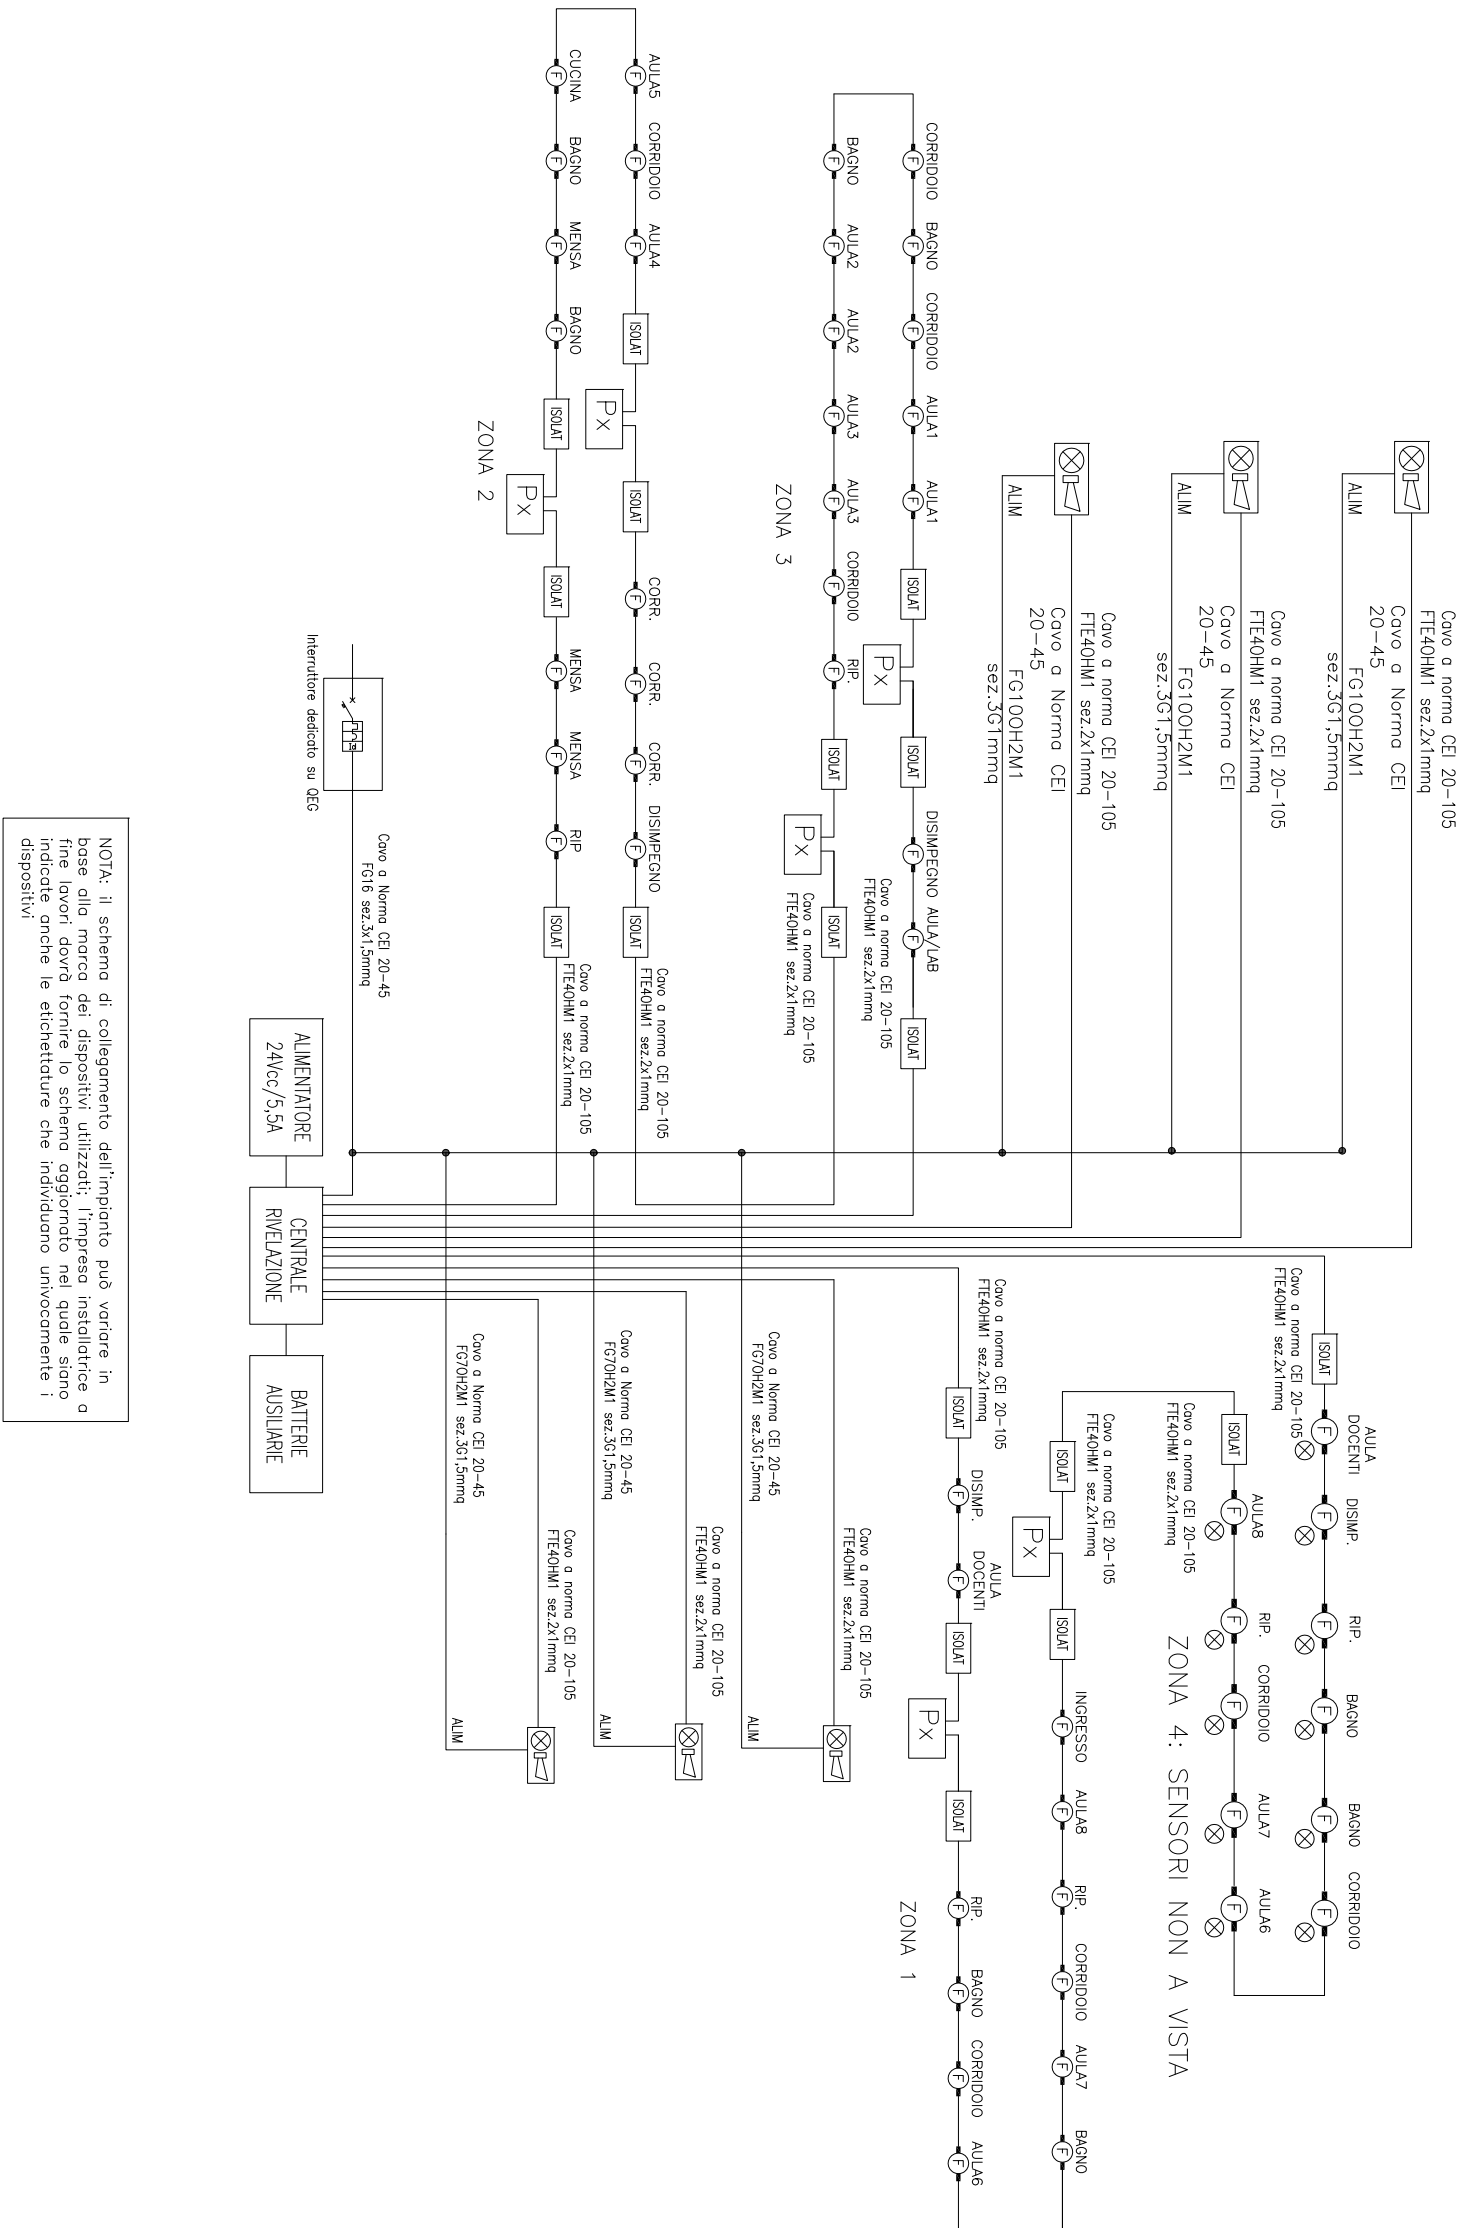
Studio tecnico
Ing. Silvia Gini

Progettazione impianti
elettrici, riscaldamento,
condizionamento,
antincendio, sicurezza.

Via D. Maestrelli, 7 50053 Empoli (FI)
Tel: 0571-82600 Fax: 0571-82600
E-Mail: inginis@gmail.com

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| PROGETTO: | | Progetto esecutivo impianto antincendio | |
| OGGETTO: | | Schema collegamenti impianto rilevazione | |
| ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| LOCALITA': | | LOCALITA' VALENZATICO VIA DELLE CORBELLICCE N°51 QUARRATA (PT) | |
| PROGETTISTA: | Ing. Silvia Gini | COMMITTENTE: |  Comune di Quarrata |
| DIR. LAV.: | | TAVOLA N° | |
| DATA | Maggio 2021 | SCALA | 1:100 |
| PROGETTISTA | | COMMITTENTE | IMPRESA |
| Ing. Silvia Gini | | | |

DETTAGLIO SCHEMA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO



LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

| | | |
|--------------------------|-----|---|
| CENTRALE RIVELAZIONE | P X | Pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, omologato CEI-EN54 |
| ALIMENTAZIONE 24Vcc/5,5A | ⊗ | Targa ottico/acustica analogica indirizzata da interno, 105dB, omologata CEI-EN54 |
| BATTERIE AUSILIARIE | ⊗ | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato, completo di base, oncorato o soffitto, omologato CEI-EN54 |
| ISALAT | ⊗ | Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato, completo di base, oncorato o soffitto, omologato CEI-EN54 con spia di ripetizione analogiche indirizzate, omologato CEI-EN54 |